


NAPAŤOVA SUSTAVA: 3, PEN, 50Hz, 400V, TNC
OCHRANA: IZOLÁCIU, KRYTMI
SAMOČINNÝM ODPOJENIM NAPAJANIA
PRIESTORY: VIĎ PROTOKOL STN 332000-5-51
Pi = 1kW Ps= 1kW

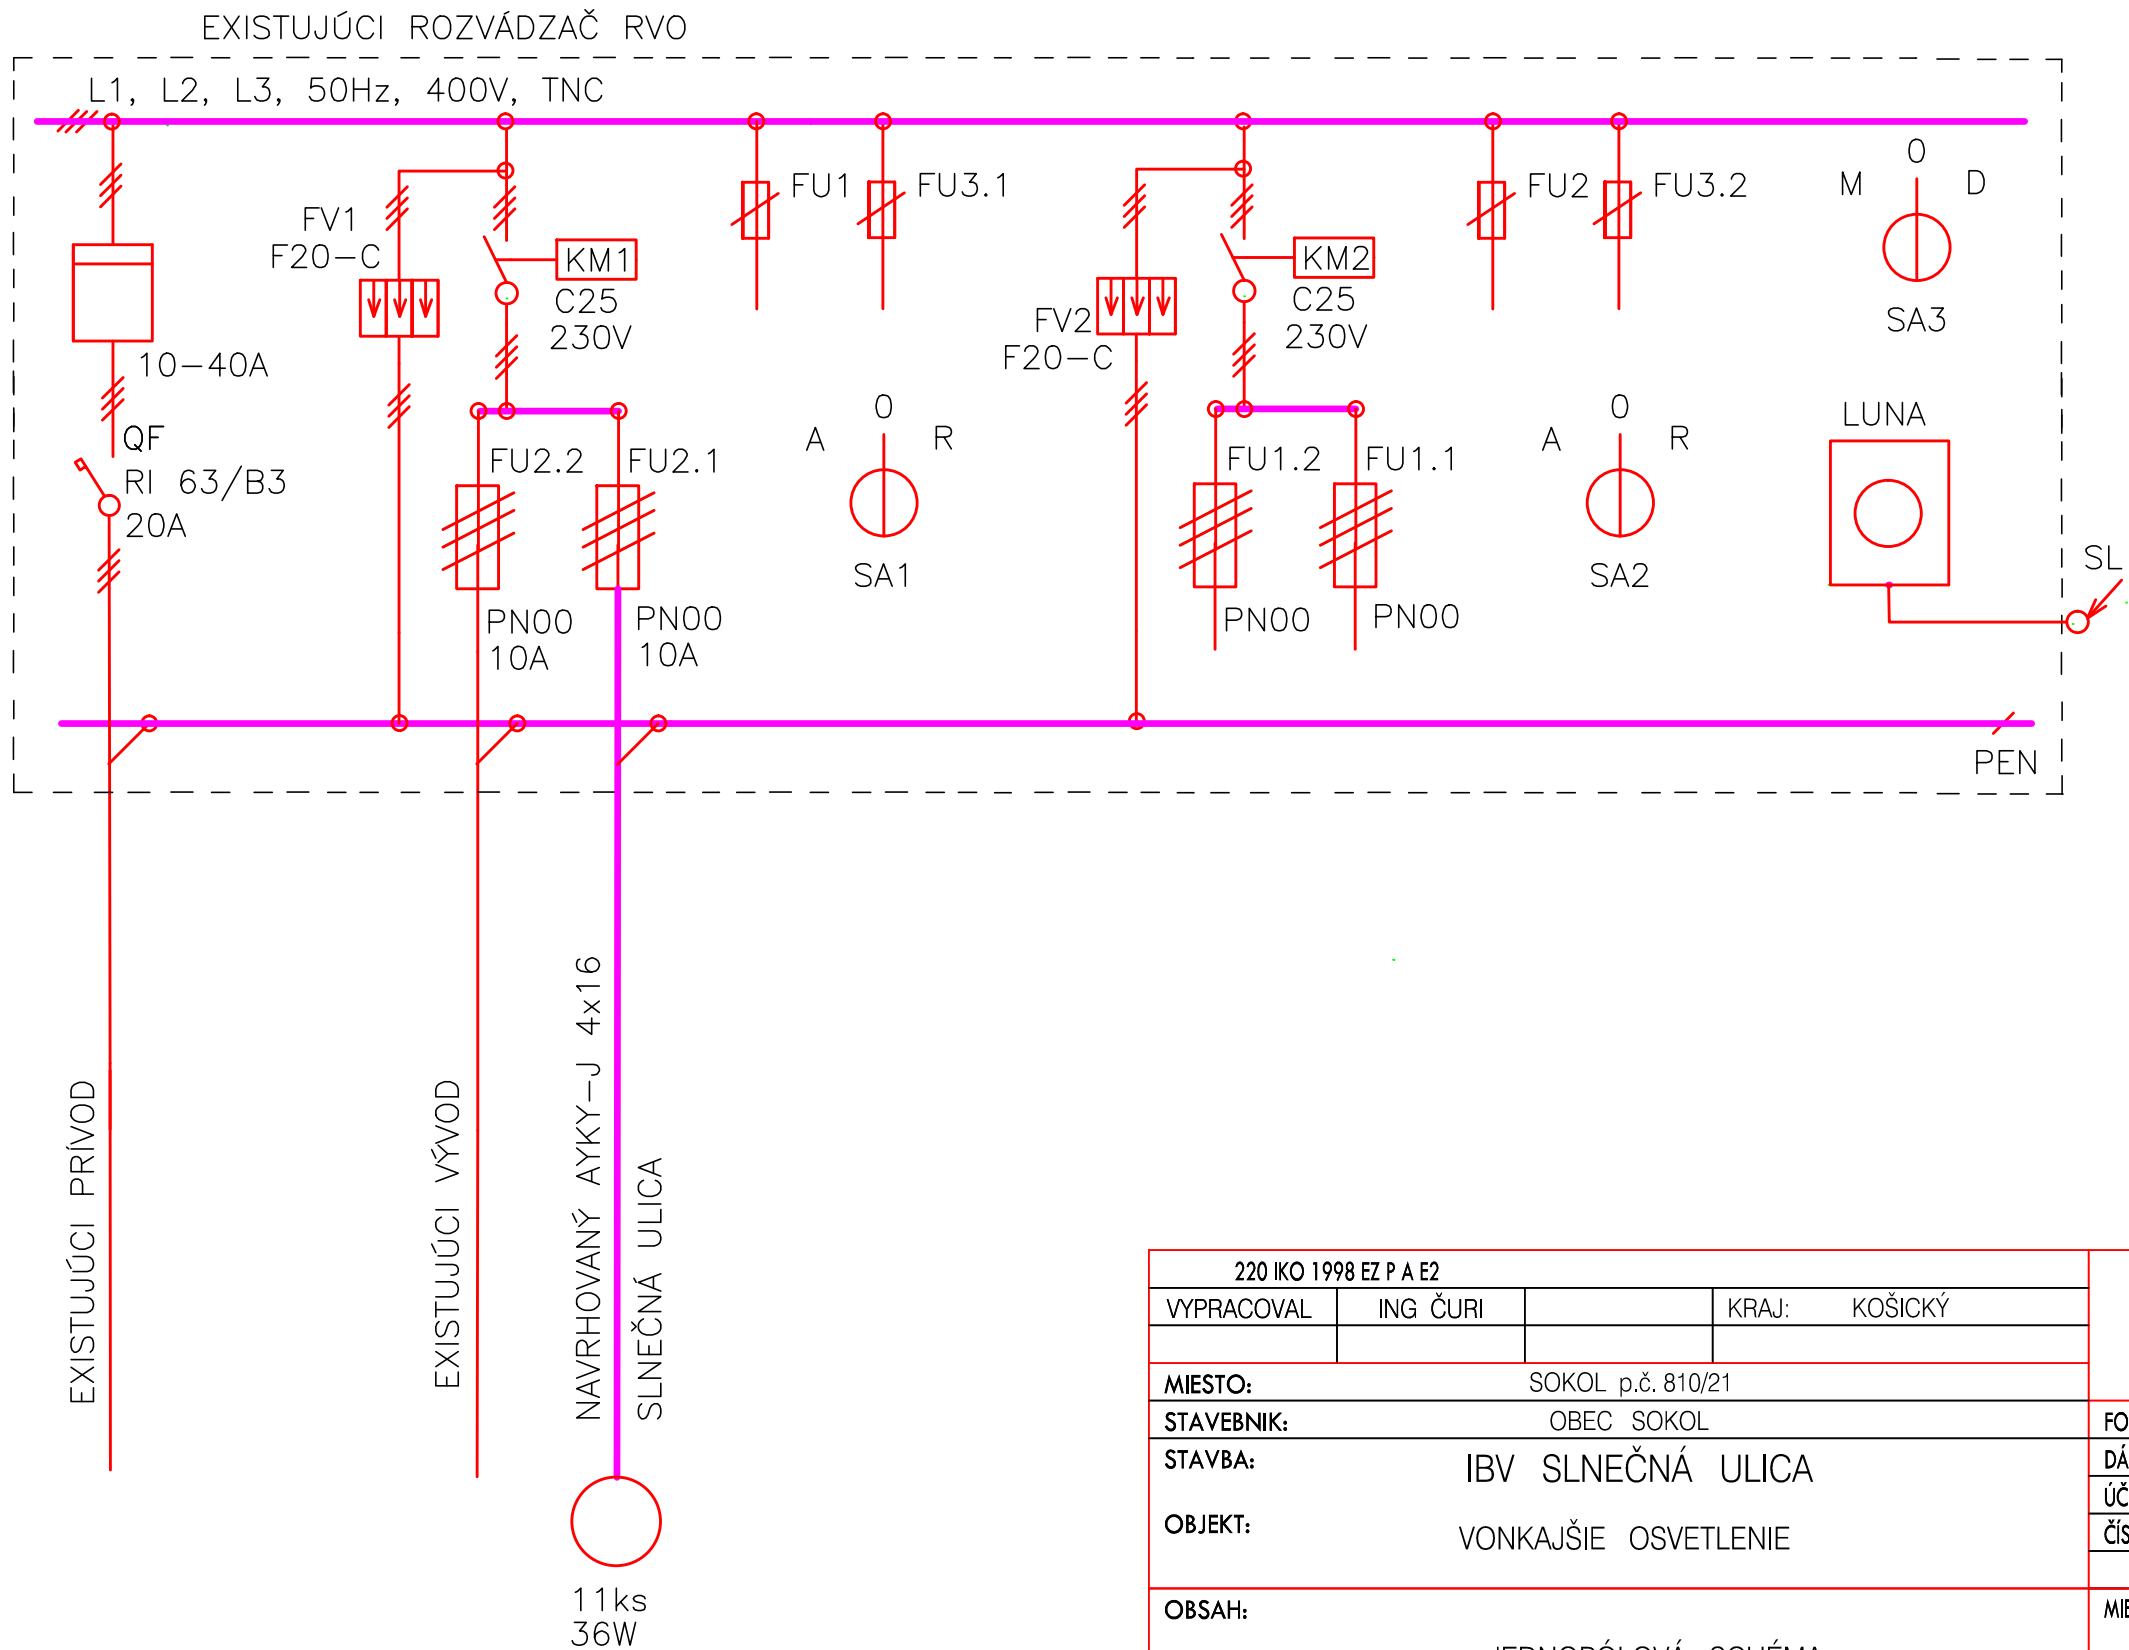

220 IKO 1998 EZ P A E2					
VYPRACOVAL	ING ČURI		KRAJ: KOŠICKÝ		
MIESTO: SOKOL p.č. 810/21				FORMÁT	2A4
STAVEBNÍK: OBEC SOKOL				DÁTUM	6/2019
STAVBA: IBV SLNEČNÁ ULICA				ÚČEL	DRP
OBJEKT: VONKAJŠIE OSVETLENIE				ČÍSLO ZÁKAZKY	75/19
OBSAH: JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA				MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
					2